




# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELLE SUPERFICI COMMERCIALI IN ZONA DI/6 LOTTO 2: Rotatoria tra Via Martiri della Libertà e Via Leonardo da Vinci

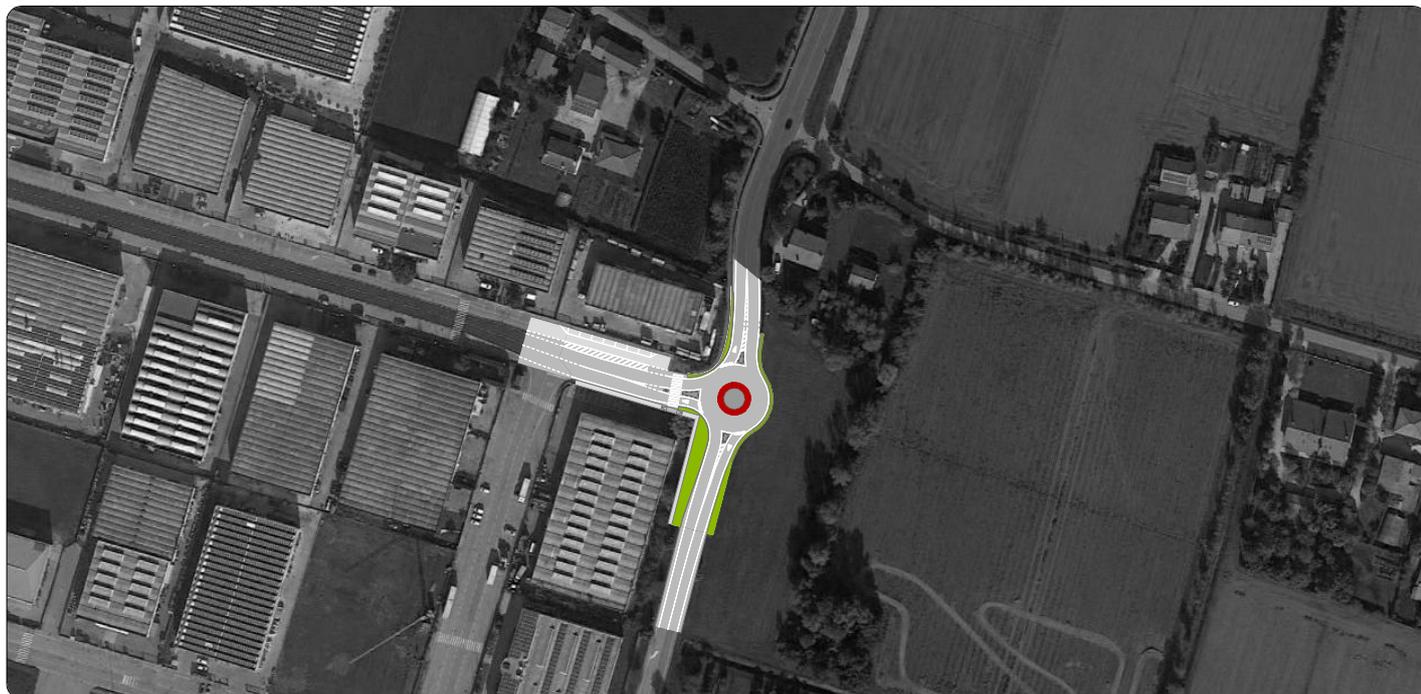

titolo elaborato:

## ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

tecnici:

numero elaborato:

1.03

scala:

-

data:

Gennaio 2018

codice commessa:

MAZPS17\_142



studio associato  
ingegneria dei trasporti

Piazza della Serenissima 20  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
tel/fax +39 0423 720203  
P.IVA e C.F. 04418810265

www.studiologit.it  
info@studiologit.it

Progettazione stradale:  
ing. Renato Crosato  
ing. Omar Luison

collaboratori:  
ing. Paolo Manzi  
ing. Simone Romanello



Coordinamento, Direzione Lavori,  
Responsabile Sicurezza:

Studio Tecnico Associato  
Geom. Basso Paolo & Geom. Mazzon Omar  
Via Verdi n° 2/A, 35010 Trebaseleghe (PD),  
Tel-Fax 049/9386033  
e-mail: bassomazzon@libero.it



revisione	data	descrizione
0	16.01.2018	prima emissione
1	-	-

## INDICE

1	PREMESSA .....	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	5
2.1	LEGGI NAZIONALI.....	5
2.2	LEGGI REGIONALI .....	6
3	ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 26.09.2007 .....	7
4	STIMA DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO E DELLE SUPERFICI EFFICACI .....	9
4.1	STATO DI FATTO .....	10
4.2	STATO DI PROGETTO.....	12
4.3	CONFRONTO FRA STATO DI FATTO E DI PROGETTO .....	14
5	ASSEVERAZIONE.....	15
6	CONCLUSIONI.....	16
	INDICE DELLE FIGURE.....	17
	INDICE DELLE TABELLE.....	18

# 1 PREMESSA

La presente relazione espone l'asseverazione idraulica relativa alla realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell'intersezione a raso tra Via Martiri della Libertà e Via Leonardo Da Vinci in comune di Camposampiero (PD) (Figura 1).

Gli interventi in progetto risultano essere di carattere puntuale con lieve modificazione delle sovrastrutture e delle pavimentazioni stradali. Dalle tavole progettuali si evince che risulta essere modesto l'incremento di superficie impermeabile derivante dall'adeguamento della sede stradale.

L'obbligo di redigere lo Studio di Compatibilità Idraulica nasce a seguito dell'approvazione della Delibera della Giunta Regionale n° 3637 del 13 dicembre 2002, nella quale si prevedeva che per gli "strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico..." dovesse essere redatta una specifica "Valutazione di compatibilità idraulica" dalla quale si potesse desumere, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non veniva aggravato l'esistente livello di rischio idraulico né pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello. Nello stesso elaborato dovevano essere indicate anche misure compensative da introdurre nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni minime richieste. L'obiettivo era quello di evitare o contenere l'aumento del rischio idraulico indotto dall'incremento dell'urbanizzazione e più in generale dalle trasformazioni del territorio previste dai Piani Regolatori Comunali e le loro varianti.

La valutazione di compatibilità idraulica doveva convenientemente integrarsi con quanto previsto nei Piani d'Assetto Idrogeologico (PAI), che le Regioni e le Autorità di bacino devono adottare secondo quanto disposto dalla L. 267 del 3 agosto 1998. I piani devono individuare le aree a rischio idrogeologico e indicare le rispettive misure di salvaguardia.

Le stesse disposizioni sono state riconfermate anche dal Piano di Tutela delle Acque adottato con delibera n. 4453 del 29/12/2004.

In sede di applicazione della D.G.R. sopracitata si è palesata la necessità che venissero fornite ulteriori indicazioni metodologiche, al fine di ottimizzare la procedura rivolta ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del territorio, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2004, che ha modificato consistentemente l'approccio alla pianificazione urbanistica, e del cambiamento organizzativo regionale della rete idraulica superficiale: da un lato sono stati istituiti i Distretti Idrografici di Bacino, le cui competenze sono esercitate sull'intero bacino idrografico, superando parzialmente i limiti dei circondari idraulici di ciascun Genio Civile, dall'altro è stato completato l'affidamento della gestione della rete idraulica minore in delegazione amministrativa ai Consorzi di Bonifica, previsto dalla DGR 3260/2002.

Con le deliberazioni n.1322/06, 1841/07 e 2948/09 la Giunta Regionale del Veneto ha ridefinito "Modalità operative ed indicazioni tecniche relative alla Valutazione di Compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici",

al fine di garantire sia una uniformità di approccio per la redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica che un aggiornamento delle norme in conformità ai recenti aggiornamenti legislativi.

La Valutazione di Compatibilità deve individuare gli interventi necessari alla cosiddetta invarianza idraulica, a garantire cioè che la trasformazione d'uso di un'area non accresca il rischio idraulico, modificando i processi di trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi nei corpi idrici e incrementando sensibilmente i contributi specifici dei terreni.

Lo studio di compatibilità idraulica deve avere come scopo che “le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell'attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazione del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare”.

Nell'Allegato A contestuale alla DGR n. 2948/09 si afferma che “per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica”.



Figura 1: Inquadramento su base ortofoto dell'ambito oggetto di intervento

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1 LEGGI NAZIONALI

La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", successivamente modificata dalle leggi n. 253/90, n. 493/93, n. 61/94 e n. 584/94, ha previsto la suddivisione di tutto il territorio nazionale in "bacini idrografici", intesi come entità territoriali che costituiscono ambiti unitari di studio, programmazione ed intervento prescindendo dagli attuali confini ed attribuzioni amministrative. La legge ha previsto anche la predisposizione delle Autorità di Bacino.

La legge 3 agosto 1998, n. 267, è scaturita dal ripetersi di gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno portato alla emanazione del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge, che con successive modifiche sono confluite nel documento finale recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania". La norma prevede che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottino, ove non si sia già provveduto, piani stralcio per l'assetto idrogeologico. Tali piani (P.A.I.) in particolare devono individuare e perimetrare le aree a rischio idrogeologico.

Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 costituisce l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti del D.L. 180/1998.

Le misure di salvaguardia da adottare saranno in relazione ai fattori di:

- pericolosità, cioè la probabilità di accadimento di un evento calamitoso;
- valore degli elementi di rischio in riferimento a persone, beni localizzati, patrimonio ambientale;
- vulnerabilità degli elementi a rischio, che dipende sia dalla capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento sia dall'intensità dell'evento stesso.

Per la pericolosità idraulica la legge distingue tre aree con diversi tempi di ritorno ( $T_r$ ):

- aree ad alta probabilità di inondazione ( $T_r = 20-50$  anni);
- aree a moderata probabilità di inondazione ( $T_r = 100-200$  anni);
- aree a bassa probabilità di inondazione ( $t_r = 300-500$  anni).

La legge propone di aggregare le diverse situazioni in quattro classi di rischio a gravosità crescente, definite come segue:

- rischio moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- rischio medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, che non pregiudicano l'incolumità personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

- rischio elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale;
- rischio molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche.

Il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali" conferito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, individua una nuova procedura per l'approvazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

## 2.2 LEGGI REGIONALI

Si elencano di seguito le leggi regionali, gli strumenti di programmazione territoriale ed i piani di settore della Regione Veneto in merito al rischio idraulico ed idrogeologico:

- L.R. 3/1976 recante "Comprensori di bonifica idraulica";
- L.R. 93/1983;
- D.G.R. 2705/1983;
- L.R. 42/1984;
- L.R. 61/1985 recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio";
- L.R. del 01/03/1986, n. 9, recepimento regionale della allora legge Galasso;
- PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (PRTC);
- D.G.R. 962 del 01/09/1998 recante "Definizione della rete idrografica regionale principale";
- L.R. del 03/08/1998, n. 267, recante "Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici";
- D.G.R. 3637/2002 conseguente alla L.R. 267/98;
- D.G.R. 1322/2006 modifica al D.G.R. 3637/2002;
- D.G.R. 1841/2007 modifica al D.G.R. 1322/2006;
- D.G.R. 2948/2009 modifica e sostituisce il D.G.R. 3637/2002 e il D.G.R. 1322/2006.

### 3 ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 26.09.2007

Le ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 introducono, oltre al concetto dell'invarianza idraulica già introdotto nelle D.G.R. 1322/2006 e nelle successive D.G.R. 1841/2007 e 2948/2009, alcuni parametri dimensionali in base ai quali viene stabilito il grado di approfondimento dello Studio di Compatibilità Idraulica.

In particolare sono individuate tre soglie dimensionali:

- 1) variazione di superficie impermeabilizzata inferiore a 200 m<sup>2</sup> o cubatura di nuova costruzione inferiore a 1000 m<sup>3</sup>;
- 2) variazione di superficie impermeabilizzata superiore a 200 m<sup>2</sup> ma inferiore a 1000 m<sup>2</sup> o cubatura di nuova costruzione superiore a 1000 m<sup>3</sup> ma inferiore a 2000 m<sup>3</sup>;
- 3) variazione di superficie impermeabilizzata superiore a 1000 m<sup>2</sup> o cubatura di nuova costruzione superiore a 2000 m<sup>3</sup>.

Nel caso 1) non è richiesta la Valutazione di Compatibilità Idraulica;

Nel caso 2) è richiesta la Valutazione ai sensi della D.G.R. 1841/2007 ma non è richiesto il parere idraulico del competente Consorzio di bonifica;

nel caso 3) è richiesta la Valutazione di Compatibilità Idraulica accompagnata dal parere del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Ai fini del calcolo di predette soglie, come indicato nella nota del Commissario prot. 418232/58 del 11 agosto 2008, viene precisato che:

“Nelle ipotesi di “ampliamenti”, le superfici o le volumetrie da contabilizzare, per accertare il superamento delle soglie indicate nelle Ordinanze in questione, sono solamente quelle in aggiunta al fabbricato già esistente.”

Inoltre nella nota del Commissario prot. 191991 del 09 aprile 2008 viene riportato quanto segue:

“Al fine dell'applicabilità dei limiti di volume e superficie previste dalle ordinanze valgono le seguenti considerazioni:

- Volumi: Il volume da considerare per l'applicabilità delle ordinanze è quello fuori terra, calcolato vuoto per pieno, con esclusione del sottotetto non abitabile, per quant'altro non disciplinato si fa riferimento ai singoli regolamenti edilizi comunali.

- Superfici: si intendono le superfici efficaci ai fini della formazione dei deflussi, come specificato nell'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 1322/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda in particolare le superfici impermeabili vanno operate alcune specificazioni.

Le pavimentazioni discontinue sono considerate impermeabili se si esegue un sottofondo in magrone o calcestruzzo.

Nel caso di sottofondo in ghiaia/sabbia, le stesse possono essere ritenute semi-permeabili. Analoga considerazione vale per i grigliati drenanti, i percorsi in terra battuta, stabilizzato o similari.

Qualora nella sistemazione degli scoperti siano previste delle superfici semimpermeabili, al fine della verifica di compatibilità idraulica potranno essere computate parzialmente a seconda del coefficiente di permeabilità della pavimentazione, coefficiente che potrà essere determinato analiticamente (esempio: pavimentazioni in grigliati garden: coeff. 0,40; pavimentazioni in cubetti o pietre con fuga non sigillata su sabbia, coeff. 0,70; pavimentazioni in ciottoli su sabbia, coeff. 0,40; superfici in ghiaia sciolta, coeff. 0,30 ecc.).”

Risulta quindi evidente come il calcolo dell'incremento di superficie impermeabilizzata vada computato sulle superfici efficaci (“superfici efficaci ai fini della formazione dei deflussi”).

La variazione del grado di impermeabilizzazione potrebbe teoricamente assumere anche valori negativi, qualora l'intervento determinasse una riduzione del coefficiente di deflusso globale (per esempio demolizione di un edificio industriale e ricostruzione di un'area con maggior presenza di superfici a verde), e quindi una riduzione dell'impatto idraulico dell'area sulla rete di scolo.

## 4 STIMA DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO E DELLE SUPERFICI EFFICACI

La stima dei volumi che defluiscono nella rete superficiale o di fognatura, a seguito di un evento meteorico, necessita della valutazione della frazione di pioggia che viene assorbita dal terreno e di quella che effettivamente partecipa alla generazione delle portate.

Questa separazione dei deflussi è espressa dal coefficiente di deflusso che, in base alle caratteristiche del terreno, permette di individuare l'aliquota del volume di pioggia che defluisce in rete.

Il coefficiente di deflusso è un parametro che permette di individuare in maniera ben definita se un intervento in progetto comporta una modificazione del regime idraulico.

A seguito di un intervento di urbanizzazione si ha generalmente un aumento del coefficiente di deflusso rispetto allo stato originario, con un conseguente aggravio di volumi scaricati in e un incremento delle portate di punta. È quindi necessario prevedere una serie di interventi per la laminazione delle portate di piena.

In alcuni situazioni, come ad esempio modificazioni di aree già urbanizzate, può verificarsi una diminuzione del coefficiente di deflusso, qualora vi sia un aumento rispetto allo stato di fatto di aree semipermeabili o totalmente permeabili. In questi casi la trasformazione urbanistica permette già una riduzione di portate e volumi scaricati, e eventuali interventi sono mirati a ridurre ulteriormente l'apporto alla rete dell'area oggetto di intervento.

Per valutare l'incidenza che un intervento possa avere sul regime idraulico, il coefficiente di deflusso viene stimato nelle condizioni attuali e in quelle di progetto, per essere successivamente confrontato.

La D.G.R. 2948/2009 definisce i seguenti valori guida da utilizzare per il coefficiente di deflusso:

Superficie	Coefficiente di deflusso $\phi$
Aree agricole	0.10
Aree verdi (giardini)	0.20
Aree semipermeabili (grigliati drenanti)	0.60
Aree impermeabilizzate (tetti, strade, terrazze)	0.90

Tabella 1: Coefficienti di deflusso suggeriti dalla D.G.R. 2948/2009

Il coefficiente di deflusso medio pesato su tutta l'area di intervento viene stimato sulla base della suddivisione in aree caratterizzate da coefficiente di deflusso omogeneo:

$$\phi = \frac{\sum \phi_i \cdot A_i}{\sum A_i}$$

È importante sottolineare che il coefficiente di deflusso deve essere calcolato con riferimento all'area di intervento nelle condizioni antecedenti e successive alla realizzazione del progetto in essere.

## 4.1 STATO DI FATTO

L'area oggetto di intervento risulta essere attualmente quasi totalmente pavimentata in conglomerato bituminoso, tranne due porzioni a verde: la prima compresa fra la sede stradale ed il marciapiede presente sul lato occidentale di via Leonardo da Vinci; la seconda costituita dall'area oggetto di esproprio necessaria a realizzare l'anello circolatorio. Allo stato attuale, la superficie totale occupata dall'incrocio ed oggetto di intervento risulta essere pari a 2864.05 m<sup>2</sup>.

La rete di collettamento delle acque meteoriche derivanti dalla piattaforma stradale è costituita da tubazioni che si sviluppano al di sotto della stessa.

In particolare, si sono individuate le seguenti tipologie di superficie (Figura 2):

- impermeabilizzata costituita dalla piattaforma stradale, dai marciapiedi e dalle cordone;
- a verde costituita dall'area oggetto di esproprio e dall' aiuola spartitraffico laterale compresa fra il marciapiede e la sede stradale.

Le aree ed i coefficienti di deflusso sono riportati nella seguente tabella. Quest'ultimi sono stati assegnati con riferimento a quanto indicato nella DGR 2948/09, in base ad indicazioni di letteratura e da precedenti esperienze nella redazione di Valutazioni di Compatibilità Idraulica.

Tipologia di superficie	Coefficiente di deflusso $\phi_i$	Area effettiva	Area efficace
Superficie impermeabilizzata [m <sup>2</sup> ]	0.90	2418.91	2177.02
Superficie a verde [m <sup>2</sup> ]	0.20	445.14	89.03
Totale [m <sup>2</sup> ]	0.791	2864.05	2266.05

Tabella 2: Coefficiente di deflusso medio per la situazione attuale

Sulla base dei parametri sopra riportati è stato stimato il coefficiente di deflusso medio dell'intera area in esame, risultato pari a 0.791, mentre la superficie efficace è pari a 2266.05 m<sup>2</sup>.



Figura 2: Suddivisione della tipologia di superficie allo stato di progetto

## 4.2 STATO DI PROGETTO

Dalla planimetria di progetto si evince che la rotatoria insisterà quasi totalmente sull'attuale sedime dell'intersezione stradale, andando ad occupare una porzione di terreno a verde che sarà espropriato.

La rotatoria sarà caratterizzata da aiuole spartitraffico e da un'isola centrale realizzate in ciottoli intasati con malta. La fascia sormontabile dell'anello circolatorio verrà realizzata in asfalto stampato mediante tecnica street-print.

Il progetto prevede l'estensione delle superfici a verde sul lato occidentale di via Leonardo da Vinci, in particolare nella parte compresa tra il marciapiede posto a sud dell'intersezione e la via stessa.

Per quanto concerne la rete di smaltimento delle acque derivanti dalla piattaforma stradale, lo schema attuale rimarrà pressoché invariato, tranne che per la diversa disposizione delle caditoie necessaria per adeguare la rete di prima raccolta delle acque meteoriche alle nuove pendenze di progetto.

Si sono quindi individuate due tipologie di superficie (Figura 3):

- impermeabilizzata costituita dalla piattaforma stradale, dai marciapiedi dalle cordonate, dalle isole di traffico e dall'isola centrale della rotatoria;
- a verde costituita porzioni di terreno collocate sul lato occidentale di via Leonardo da Vinci.

Le aree ed i coefficienti di deflusso sono riportati nella seguente tabella. Quest'ultimi sono stati assegnati con riferimento a quanto indicato nella DGR 2948/09, in base ad indicazioni di letteratura e da precedenti esperienze nella redazione di Valutazioni di Compatibilità Idraulica.

Tipologia di superficie	Coefficiente di deflusso $\phi$	Area effettiva	Area efficace
Superficie impermeabilizzata [m <sup>2</sup> ]	0.90	2631.76	2368.55
Superficie a verde [m <sup>2</sup> ]	0.20	232.29	46.49
<b>Totale [m<sup>2</sup>]</b>	<b>0.843</b>	<b>2864.05</b>	<b>2415.04</b>

Tabella 3: Coefficiente di deflusso medio per la situazione di progetto

Sulla base dei parametri sopra riportati è stato stimato il coefficiente di deflusso medio dell'intera area in esame, risultato pari a 0.843, mentre la superficie efficace è pari a 2415.04 m<sup>2</sup>.



Figura 3: Suddivisione della tipologia di superficie allo stato di progetto

### 4.3 CONFRONTO FRA STATO DI FATTO E DI PROGETTO

Nella seguente tabella sono riportati i valori del coefficiente di deflusso medio dell'area oggetto di intervento e le relative superfici effettive ed efficaci, al fine di ottenere un immediato confronto tra lo stato di fatto e la situazione di progetto.

	Coefficiente di deflusso $\phi_i$	Area effettiva [m <sup>2</sup> ]	Area efficace [m <sup>2</sup> ]
Stato di fatto	0.791	2864.05	2266.05
Stato di progetto	0.843	2864.05	2415.04
Differenza superficie efficace tra stato di fatto e di progetto			148.99

Tabella 4: Coefficiente di deflusso medio per la situazione attuale e di progetto

Dalla precedente tabella si evidenzia che la variazione di superficie impermeabile risulta essere di 148.99 m<sup>2</sup> pertanto inferiore al limite di 200 m<sup>2</sup>; non risulta quindi necessario prevedere la Valutazione di Compatibilità Idraulica né porre in opera dispositivi di limitazione delle portate scaricate.

## 5 ASSEVERAZIONE

Considerato che le modifiche proposte nel presente progetto, inerente alla realizzazione della rotonda, non comportano trasformazioni territoriali che possano modificare significativamente il regime idraulico dell'ambito di intervento, essendo la variazione di superficie efficace inferiore ai 200 m<sup>2</sup>,

SI ASSEVERA

la non necessità di redigere la Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 2948 del 6 ottobre 2009 (pubblicata sul BUR n. 90 del 03 novembre 2009) in materia di valutazione di compatibilità idraulica.

## 6 CONCLUSIONI

La variazione dell'impermeabilizzazione complessiva conseguente all'intervento realizzazione della rotatoria fra Via Martiri della Libertà e Via Leonardo da Vinci, come calcolata analiticamente nei precedenti paragrafi (Tabella 4), risulta inferiore al valore di 200 m<sup>2</sup>, pertanto, in base alle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, non risulta necessaria la Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. 2948/2009, né risultano necessari interventi di mitigazione idraulica.

Alla luce delle analisi svolte si possono inoltre evidenziare le seguenti conclusioni:

- l'area oggetto di intervento non è strettamente interessata da situazioni gravi di rischio idraulico; essa appartiene però a un sottobacino idrografico nel quale sono risultate significative le trasformazioni urbanistiche degli ultimi 50 anni;
- si raccomanda in sede di pratica urbanistica la chiara definizione della competenza e delle modalità di manutenzione della rete di fognatura e degli eventuali fossi di guardia;
- dovranno essere mantenute le fasce di rispetto previste dal Consorzio di bonifica per i canali di propria competenza se interferenti.

Contestualmente alla realizzazione della nuova rotatoria dovrà essere prevista l'ispezione, la manutenzione e l'eventuale completa pulizia della rete di collettamento delle acque oggi esistente, al fine di garantire un corretto smaltimento delle acque meteoriche.

Viene comunque prescritto, qualora sia necessario tombinare anche solo di pochi metri tratti dei fossi di guardia collocati ai lati della rotatoria, la posa in opera di condotte, ovvero tubazioni scatolari con area utile almeno pari alla sezione attuale del fosso di guardia, calcolata a partire dal fondo dello stesso fino al ciglio superiore della scarpata posto a quota inferiore.

Le valutazioni e le indicazioni progettuali qui riportate sono evidentemente connesse con il progetto redatto. Qualora nelle successive fasi progettuali e/o realizzative ci dovessero essere delle sostanziali modifiche, le indicazioni riportate nella presente relazione dovranno essere verificate alla luce delle variazioni apportate.



## INDICE DELLE FIGURE

<i>Figura 1: Inquadramento su base ortofoto dell'ambito oggetto di intervento .....</i>	<i>4</i>
<i>Figura 2: Suddivisione della tipologia di superficie allo stato di progetto .....</i>	<i>11</i>
<i>Figura 3: Suddivisione della tipologia di superficie allo stato di progetto .....</i>	<i>13</i>

## INDICE DELLE TABELLE

<i>Tabella 1: Coefficienti di deflusso suggeriti dalla D.G.R. 2948/2009.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabella 2: Coefficiente di deflusso medio per la situazione attuale.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabella 3: Coefficiente di deflusso medio per la situazione di progetto.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabella 4: Coefficiente di deflusso medio per la situazione attuale e di progetto.....</i>	<i>14</i>